

Mr. SLIM

# Packaged Air Conditioners

Indoor unit

**PKA-M-HA**  
**PKA-M-HAL**  
**PCA-M-KA**

OPERATION MANUAL	FOR USER	English
BEDIENUNGSHANDBUCH	FÜR BENUTZER	Deutsch
MANUEL D'UTILISATION	POUR L'UTILISATEUR	Français
BEDIENINGSHANDLEIDING	VOOR DE GEBRUIKER	Nederlands
MANUAL DE INSTRUCCIONES	PARA EL USUARIO	Español
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	PER L'UTENTE	Italiano
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	Ελληνικά
MANUAL DE OPERAÇÃO	PARA O UTILIZADOR	Português
DRIFTSMANUAL	TIL BRUGER	Dansk
DRIFTSMANUAL	FÖR ANVÄNDAREN	Svenska
IŞLETME ELKİTABI	KULLANICI İÇİN	Türkçe
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Русский
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	ДЛЯ КОРИСТУВАЧА	Українська
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ	Български
INSTRUKCJA OBSŁUGI	INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA	Polski
BRUKSANVISNING	FOR BRUKER	Norsk
KÄYTTÖOPAS	KÄYTTÄJÄLLE	Suomi
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA	PRO UŽIVATELE	Čeština
NÁVOD NA OBSLUHU	PRE POUŽIVATEĽA	Slovenčina
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	A FELHASZNÁLÓNAK	Magyar
NAVODILA ZA UPORABO	ZA UPORABNIKA	Slovenščina
MANUAL DE UTILIZARE	PENTRU UTILIZATOR	Română
KASUTUSJUHEND	KASUTAJALE	Eesti
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA	LIETOTĀJIEM	Latviski
NAUDOJIMO VADOVAS	SKIRTA NAUDOTOJUI	Lietuviškai
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE	ZA KORISNIKA	Hrvatski
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE	ZA KORISNIKA	Srpski

1. Atsargumo priemonės . . . . .	1	5. Belaidžio nuotolinio valdymo pultelio avarinis naudojimas . . . . .	9
2. Dalių pavadinimai . . . . .	2	6. Priežiūra ir valymas . . . . .	10
3. Naudojimas . . . . .	6	7. Gedimų šalinimas . . . . .	11
4. Laikmatis . . . . .	9	8. Specifikacijos . . . . .	13



Fig. 1

Šio simbolio ženklas skirtas tik ES šalims.

Šio simbolio ženklas atitinka direktyvos 2012/19/ES 14 straipsnį „Informacija naudotojams“ ir IX priedą, ir (arba) direktyvos 2006/66/EB 20 straipsnį „Informacija galutiniams naudotojams“ bei II priedą.

Jūsų MITSUBISHI ELECTRIC gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir (arba) naudoti pakartotinai. Šis simbolis reiškia, kad nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai turi būti šalinami atskirai nuo namų ūkio atliekų. Jei cheminis simbolis išspaustintas už simbolio (Fig. 1), šis cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje arba akumuliatoriuje yra tam tikros koncentracijos sunkiojo metalo.

Apie tai bus nurodyta tokiu būdu: Hg: gyvisdabris (0,0005 %), Cd: kadmis (0,002 %), Pb: švinas (0,004 %)

Europos Sajungoje veikia atskiri atliekų surinkimo punktai, skirti elektros ir elektroniniams gaminiams, baterijoms ir akumuliatoriams.

Šią įrangą, baterijas ir akumuliatorius tinkamai šalinkite vietiniame atliekų surinkimo punkte / perdibimo centre.

Padėkite mums saugoti aplinką, kurioje gyvename!

## Pastaba.

Šiame naudojimo vadove vartojamas žodžių junginys „Laidinis nuotolinio valdymo pultelis“ reiškia tik PAR-32MAA. Prieikus bet kokios informacijos apie kitą nuotolinio valdymo pulteli, žr. šioje dėžutėje idėtą instrukcijų knygelę.

## 1. Atsargumo priemonės

- Prieš montuodami įrenginį būtinai perskaitykite visas „Atsargumo priemones“.
- „Atsargumo priemonių“ dalyje pateikiama itin svarbių punktų dėl saugos. Būtinai jų laikykite.
- Prieš jungdamis prie sistemos, apie tai praneškite energiją tiekiančiai įmonei arba gaukite jos sutikimą.

## ANT VIDINIO / IŠORINIO ĮRENGINIO MATOMU SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

	<b>ISPĖJIMAS</b> (Gaisro pavojus)	Šis ženklas skirtas tik R32 šaltnešiui. Šaltnešio tipas išrašytas išorinio įrenginio vardinių duomenų lentelėje. Jei šaltnešis yra R32 tipo, šiame įrenginyje naudojamas degus šaltnešis. Šaltnešiui pratekėjus ir patekus šalia ugnies ar šildymo daliies, susidarys žalingų dujų ir kils gaisro pavojus.
	Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite NAUDOJIMO VADOVĄ.	
	Prieš naudojimą techninės priežiūros darbuotojai turi atidžiai perskaityti NAUDOJIMO VADOVĄ ir MONTAVIMO VADOVĄ.	
	Daugiau informacijos pateikiama NAUDOJIMO VADOVE, MONTAVIMO VADOVE ir pan.	

### Tekste naudojami simboliai

#### ⚠ Ispėjimas.

Apibūdina atsargumo priemones, kurių turi laikytis naudotojas, kad išvengtų sužalojimo ar mirties pavojaus.

#### ⚠ Atsargai.

Apibūdina atsargumo priemones, kurių reikia laikytis, norint išvengti įrenginio sugadinimo.

#### ⚠ Ispėjimas.

- Kai kurie prietaisai neprieinami bendrajai visuomenei.
- Draudžiamas naudotojui montuoti įrenginį. Paprašykite prekybos atstovo arba įgaliotosios bendrovės sumontuoti įrenginį. Tinkamai nesumontavus įrenginio, gali atsirasti vandens nuotekis, galima patirti elektros šoką arba gilių gaisras.
- Nestovėkite ant įrenginio ir nedékite ant jo jokių daiktų.
- Netaškykite vandens ant įrenginio ir jo nelieskite drėgnomis rankomis. Galite patirti elektros šoką.
- Nepruskite degių dujų arti įrenginio. Gali kilti gaisras.
- Nedékite dujinio šildytuvo ar jokio kito atvira liepsna degančio prietaiso į vietą, kurioje jis pasiekis iš įrenginio išleistas oras. Gali įvykti dalinis degimas.
- Nuo veikiančio išorinio įrenginio nenuimkite priekinio skydelio arba ventiliatoriaus apsauginio itaiso.
- Pastebėjė išskirtinai nenormalų triukšmą ar vibraciją, sustabdykite įrenginį, išjunkite maitinimo jungiklį ir kreipkitės į prekybos atstovą.
- Niekada į pačių ar išmetimo angas nekiškite pirštų, lazdelių ir pan.
- Užuodė keistus kvapus, išjunkite įrenginį, išjunkite maitinimo jungiklį ir pasitarkite su prekybos atstovu. Antraip gali įvykti gedimas, galima patirti elektros šoką arba gilių gaisras.
- Sis oro kondicionierius NERA skirtas naudoti vaikams ar sergantiems / negali turintiems asmenims be priežiūros.
- Maži vaikai turi būti prižiūrimi taip, kad negalėtų žaisti su oro kondicionierių.
- Jei išpučiamama šaltnešio duju arba atsirado jų nuotekis, sustabdykite oro kondicionierių, gerai išvėdinkite patalpą ir kreipkitės į prekybos atstovą.
- Šis prietaisas skirtas naudoti specialistui ar išmokytiems naudotojams dirbtuvėse, lengvojoje pramonėje ar ūkuose arba komerciniam naudojimui nespecialistams.
- Šis prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su ri-

### Illiustracijose naudojami simboliai

: nurodo dalį, kurią reikia žeminti.

- Vaikai turi būti prižiūrimi taip, kad negalėtų žaisti su prietaisais.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (iskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutimo ar psichiniai gebėjimai arba neturintiems žinių ir patirties, išskyrus atvejus, kai asmuo, atsakingas už jų saugumą, juos prižiūri ir išmoko, kaip naudotis prietaisu.
- Montoudami, perkeldami oro kondicionierių arba atlikdami jo techninę priežiūrą, šaltnešio linijoms užpildyti naudokite tik ant išorinio įrenginio nurodytą šaltnešę. Nemaišykite jo su jokiu kitu šaltnešiu ir neleiskite linijose likti oro.
- Orui susimaišius su šaltnešiu, šaltnešio linijoje gali sudaryti neįprastai aukštasis slėgis, todėl gali įvykti sproginimas ir gilių kiltų pavojų.
- Naudojant kitą nei šiai sistemių nurodytą šaltnešį gali įvykti mechaninis gedimas, sutrikta sistemos darbas arba sugesti įrenginys. Blogiausiu atveju, tai gali būti rimta kliūtis gaminių saugumui užtikrinti.
- Šis įrenginį būtina montuoti kambariuose, kurių grindų plotas didesnis už nurodytą išorinio įrenginio montavimo vadovą.
- Atitirpimo procesą pagreitinti ir įrenginį valyti galima tik naudojant gamintojo rekomenduojamus priemones.
- Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančiu degimu šaltiniu (pavyzdžiu: atvirois liepsnos, veikiančio dujinio įrenginio ar elektrinio šildytuvo).
- Nepradurkite ir nedeginkite.
- Zinokite, kad šaltnešis neturi skleisti jokio kvapo.

## 1. Atsargumo priemonės

### ⚠️ Atsargiai.

- Mygtukams paspausti nenaudokite jokio aštraus daikto, kadangi galite sugadinti nuotolinio valdymo pulteli.
- Niekada neužkimškite ar neuždenkite vidinio arba išorinio įrenginių paėmimo ar išmetimo angų.

### Įrenginio šalinimas

Prireikus šalinti įrenginį, pasitarkite su prekybos atstovu.


## 2. Dalių pavadinimai

### ■ Vidinis įrenginys

	PKA-M·HA(L)	PCA-M·KA
Ventiliatoriaus greitis	3 greičiai + automatinis	4 greičiai + automatinis
Žaliuzė	Automatinis su siūbavimu	Automatinis su siūbavimu
Ventiliacijos grotelės	Rankinis	Rankinis
Filtras	Normalus	Ilgaamžis
Filtro valymo indikacija	100 val.	2500 val.
Belaidžio nuotolinio valdymo pultelio modelio Nr. nustatymas	002	001


### ■ PKA-M·HA(L)

Montuojamas prie sienos

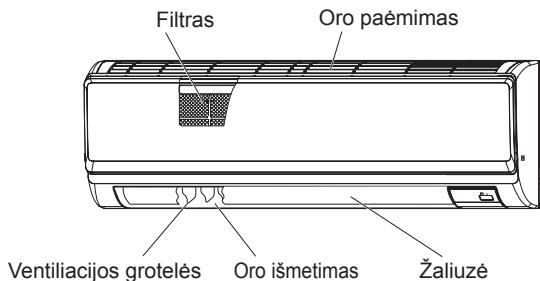

### ■ PCA-M·KA


Pakabinamas ant lubų

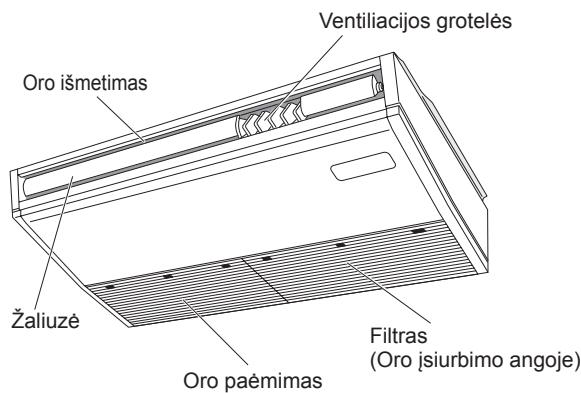


## 2. Dalių pavadinimai

### ■ Laidinis nuotolinio valdymo pultelis

#### Valdymo pultelio sėsaja

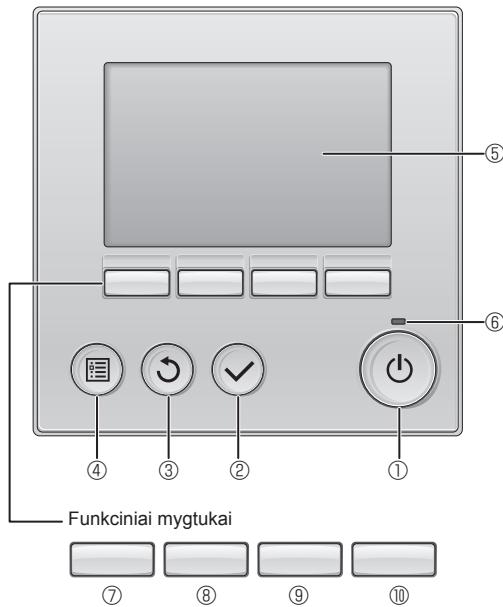

Kiekvieno ekrano funkcinių mygtukų funkcijos skiriasi.  
Norédami sužinoti kokias funkcijas jie atlieka tam tikrame ekrane, žr.  
LCD apačioje pateikiamą mygtukų funkcijų vadovą.  
Kai sistema valdoma centralizuotai, užrakintą mygtuką atitinkantis  
mygtuko funkcijos vadovas nebus parodytas.

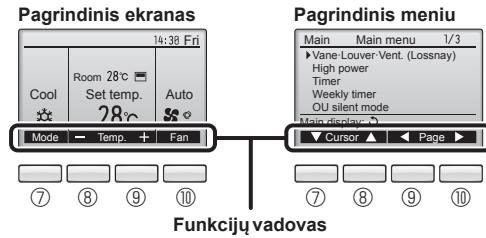

#### ① [I]JUNGIMO / IŠJUNGIMO] mygtukas

Paspauskite, norédami įJUNGTI / IŠJUNGTI vidinį įrenginį.

#### ② [PASIRINKTI] mygtukas

Paspauskite nustatymui įrašyti.

#### ③ [GRĮŽTI] mygtukas

Paspauskite, kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį ekraną.

#### ④ [MENIU] mygtukas

Paspauskite „Main menu“ (pagrindinis meniu) įjungti.

#### ⑤ LCD su foniniu apšvietimu

Bus parodyti naudojimo nustatymai.

Kai foninis apšvietimas išjungtas, paspaudus bet kurį mygtuką foninis apšvietimas įsijungs ir, priklausomai nuo ekrano, veiks tam tikrą laiką.

Kai foninis apšvietimas išjungtas, paspaudus bet kurį mygtuką jis įjungamas ir mygtukas neatlieka savo funkcijos. (išskyrus [I]JUNGIMO / IŠJUNGIMO] mygtuką)

#### ⑥ [I]JUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė

Veikiant įrenginiui, ši lemputė šviečia žalia spalva. Kol nuotolinio valdymo pultelis paleidžiamas arba įvykus kladai, ji mirksi.

#### ⑦ Funkcinis mygtukas [F1]

Pagrindinis ekranas: paspauskite veikimo režimui pakeisti.

Pagrindinis meniu: paspauskite žymekliui perkelti žemyn.

#### ⑧ Funkcinis mygtukas [F2]

Pagrindinis ekranas: paspauskite temperatūrai mažinti.

Pagrindinis meniu: paspauskite žymekliui perkelti aukštyn.

#### ⑨ Funkcinis mygtukas [F3]

Pagrindinis ekranas: paspauskite temperatūrai didinti.

Pagrindinis meniu: paspauskite, kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį puslapį.

#### ⑩ Funkcinis mygtukas [F4]

Pagrindinis ekranas: paspauskite ventiliatoriaus greičiui pakeisti.

Pagrindinis meniu: paspauskite, kad pereitumėte į kitą puslapį.


## 2. Dalių pavadinimai

### Ekranas


Pagrindinis ekranas gali būti rodomas dviem skirtingais režimais: „Full“ (visapusiškas) ir „Basic“ (bazinis). Gamyklinis nustatymas yra „Full“ (visapusiškas). Norėdami įjungti režimą „Basic“ (bazinis), pakeiskite nustatymą pagrindinio ekrano nustatymuose. (Žr. prie nuotolinio valdymo pultelio pridėtą naudojimo vadovą.)

#### <Visapusiškas režimas>

\* Visos piktogramos rodomas tik paaiškinimo tikslu.

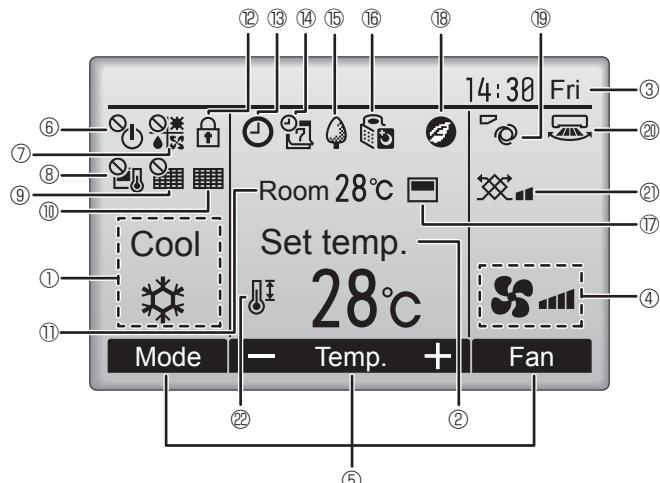

#### <Bazinis režimas>

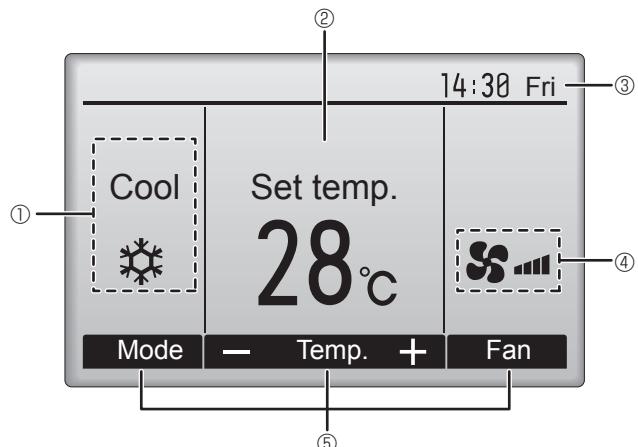

#### ① Veikimo režimas

Čia rodomas vidinio įrenginio veikimo režimas.

#### ② Užprogramuota temperatūra

Čia rodoma užprogramuota temperatūra.

#### ③ Laikrodis (Žr. montavimo vadovą.)

Čia rodomas dabartinis laikas.

#### ④ Ventiliatoriaus greitis

Čia rodomas ventiliatoriaus greičio nustatymas.

#### ⑤ Mygtukų funkcijų vadovas

Čia rodomas atitinkamų mygtukų funkcijos.



Rodoma, kai JUNGIMO / IŠJUNGIMO veiksma valdomas centralizuotai.



Rodoma, kai veikimo režimas valdomas centralizuotai.



Rodoma, kai užprogramuota temperatūra valdoma centralizuotai.



Rodoma, kai filtro nustatymo iš naujo funkcija valdoma centralizuotai.



Rodo kada reikia atlikti filtro priežiūrą.

#### ⑪ Kambario temperatūra (Žr. montavimo vadovą.)

Čia rodama dabartinė kambario temperatūra.



Rodomas, kai mygtukai užrakinti.



Rodoma, kai įjungta įjungimo / išjungimo laikmačio, naktinių trukdžių ar automatinio išjungimo laikmačio funkcija.

⑭ rodoma, kai laikmatį išjungė centralizuota valdymo sistema.



Rodoma, kai įjungtas savaitinis laikmatis.



Rodoma, kol įrenginiai veikia energijos taupymo režimu. (Nebus rodoma kai kurių modelių vidiniuose įrenginiuose)



Rodoma, kol išoriniai įrenginiai veikia tyliuoju režimu.



Rodoma, kai suaktyvintas nuotolinio valdymo pultelyje integruotas termistorius kambario temperatūrai stebėti (⑪).

⑮ rodoma, kai suaktyvintas vidinio įrenginio termistorius kambario temperatūrai stebėti.



Rodoma, kol įrenginiai veikia energijos taupymo režimu su „3D i-see“ jutikliu.



Rodo žaliuių nustatymą.



Rodo ventiliacijos grotelių nustatymą.



Rodo ventiliacijos nustatymą.




Rodoma, kai apribotas užprogramuotos temperatūros diapazonas.

Daugelį nustatymų (išskyrus JUNGIMO / IŠJUNGIMO, ventiliatoriaus greičio, temperatūros) galima parinkti ekrane „Menu“ (meniu). (Žr. prie nuotolinio valdymo pultelio pridėtą naudojimo vadovą.)

## 2. Dalių pavadinimai


### ■ Belaidis nuotolinio valdymo pultelis [Tik PKA-M·HAL]

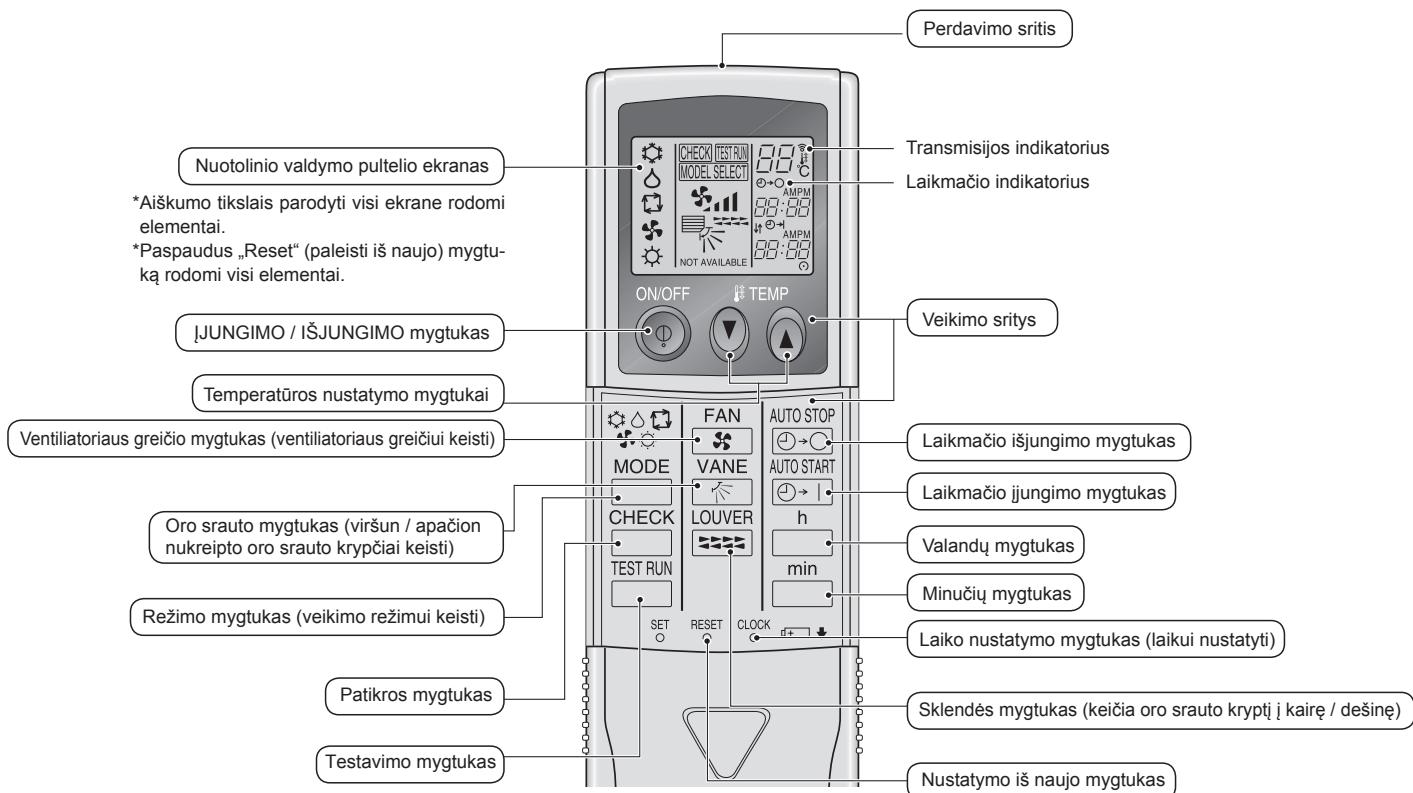

#### Pastaba (tik dėl belaidžio nuotolinio valdymo pultelio).


- Kai naudojate nuotolinio valdymo pulteli, nukreipkite jį vidinio įrenginio imtuvo link.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis naudojamas maždaug 2 minučių intervalu po to, kai buvo įjungtas vidinio įrenginio maitinimo tiekimas, vidinis įrenginys gali 2 kartus supypsėti, kadangi įrenginys atlieka pradinę automatinę patikrą.
- Vidinis įrenginys supypsi, patvirtindamas, kad buvo gautas iš nuotolinio valdymo pultelio perduotas signalas. Signalai gali būti priimti iki maždaug 7 metrų atstumu – tiesia linija nuo vidinio įrenginio, 45° kampą atitinkančiame plote, įrenginio kairėje ir dešinėje. Tačiau apšvietimas, kaip antai fluorescencinės lempos ir stiprios šviesos, gali daryti poveikį vidinio įrenginio galimybei priimti signalus.
- Jei mirksi netoli vidinio įrenginio imtuvo esanti veikimo lemputė, įrenginį reikia patikrinti. Dėl techninės priežiūros pasitarkite su prekybos atstovu.
- Su nuotolinio valdymo pulteliu elkitės atsargiai! Nenumeskite nuotolinio valdymo pultelio ar jo stipriai nesutrenkite. Be to, neleiskite ant jo patekti drėgmei ar nepalikite jo itin drėgnoje vietoje.
- Norédami padėti nuotolinio valdymo pulteli į tinkamą vietą, prie sienos pritvirtinkite su nuotolinio valdymo pulteliu gautą laikiklį ir visada po naudojimo ten padékite pulteli.

#### ■ Išorinis įrenginys

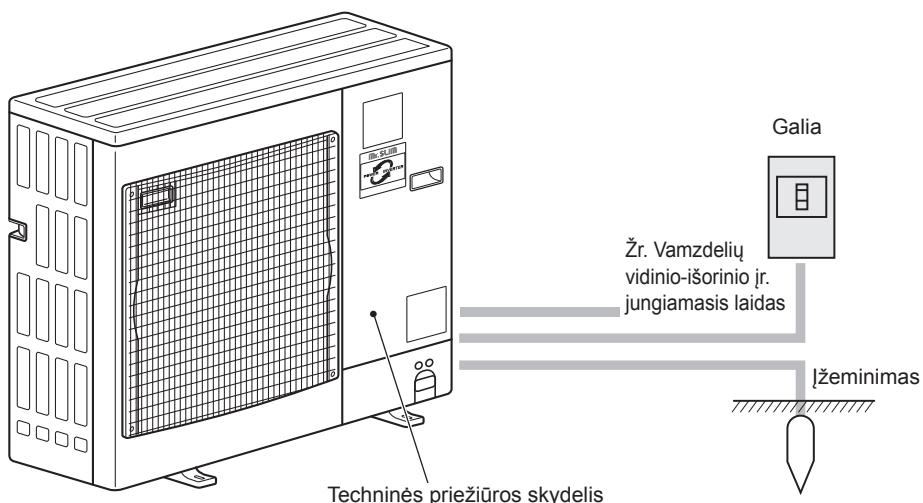


#### Baterijų įdėjimas / keitimas

1. Nuimkite viršutinį dangtelį, įdėkite 2 AAA baterijas ir uždėkite dangtelį.



2 AAA baterijos  
Pirmiausia įkiškite nei-  
giamaį (-) kiekvienos  
baterijos galą. Įdėkite  
baterijas tinkama kryptimi (+, -)!

2. Paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką.




Daiktu siuru galiuku  
paspauskite nustatymo  
iš naujo mygtuką.

### 3. Naudojimas

■ Informacijos apie naudojimo būdą ieškokite su kiekvienu nuotolinio valdymo pulteliu gautame naudojimo vadove.


#### 3.1. ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

##### [ĮJUNGIMO]



Paspauskite [ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO] mygtuką.  
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė ims degti žalia spalva, įrenginys ims veikti.

##### [IŠJUNGIMO]



Paspauskite [ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO] mygtuką dar kartą.  
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO lemputė užges, įrenginys nustos veikęs.

**Pastaba.**

Net ir paspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką iš karto po to, kai buvo pradėtas vykdyti išjungimas, oro kondicionierius nebus jįjungtas maždaug 3 minutes.

Tai padeda išvengti vidinių komponentų sugadinimo.


##### ■ Veikimo būsenos atmintis

Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas	
Veikimo režimas	Veikimo režimas prieš išjungiant maitinimą
Užprogramuota temperatūra	Užprogramuota temperatūra prieš išjungiant maitinimą
Ventiliatoriaus greitis	Ventiliatoriaus greitis prieš išjungiant maitinimą

##### ■ Nustatomos užprogramuotos temperatūros diapazonas

Veikimo režimas	Užprogramuotas temperatūros diapazonas
Vésinimas / džiovinimas	19–30 °C
Šildymas	17–28 °C
Automatinis	19–28 °C
Ventiliatorius / ventiliacija	Negalima nustatyti

#### 3.2. Režimo pasirinkimas



Paspauskite [F1] mygtuką, kad veikimo režimai būtų parodyti šia tvarka: „Cool“ (vésinimas), „Dry“ (džiovinimas), „Fan“ (ventiliatorius), „Auto“ (automatinis) ir „Heat“ (šildymas). Pasirinkite pageidaujamą veikimo režimą.




- Prijungtų išorinių įrenginių modeliams neprieinami veikimo režimai ekrane nebus rodomi.

##### Mirksinčios režimo piktogramos reikšmė

Režimo piktograma mirksės, kai kiti toje pačioje šaltnešio sistemoje (prijungtoje prie to paties išorinio įrenginio) esantys vidiniai įrenginiai jau veikia kitu režimu. Tokiu atveju likusius tos pačios grupės įrenginius galima naudoti tik tuo pačiu režimu.

##### Automatinis veikimas

- Atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą, vésinti imama, kai kambario temperatūra pernelyg aukšta, tuo tarpu šildyti pradedama, kai kambario temperatūra pernelyg šalta.
- Automatinio veikimo metu kambario temperatūrai pakitus iš 15 minučių esant 2,0 °C ar daugiau didesnei už nustatytą, oro kondicionierius persijungia į vésinimo režimą. Lygiai taip pat kambario temperatūrai 15 minučių esant 2,0 °C ar daugiau mažesnei už nustatytą, oro kondicionierius persijungia į šildymo režimą.

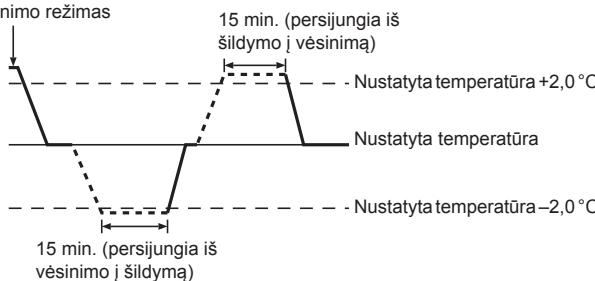

##### <Dvejopo nustatymo taškas>

**Pastaba.**

- Priklasomai nuo jungtino išorinio įrenginio, šios funkcijos nustatyti negalima.

Kai veikimo režimas nustatytas į automatinį (dvejopo nustatymo taškas) režimą, galima parinkti dvi užprogramuotas temperatūras (po vieną vésinimui ir šildymui). Priklasomai nuo kambario temperatūros, vidinis įrenginys veiks vésinimo arba šildymo režimu ir kambario temperatūrą palaikys užprogramuotame diapazone.

Informacijos kaip naudoti ieškokite nuotolinio valdymo pultelio vadove.

##### Informacija apie kelių sistemų oro kondicionierius (išorinis įrenginys: MXZ serija)

- Kelių sistemų oro kondicionierius (išorinis įrenginys: MXZ serija) gali sujungti du ar daugiau vidinių įrenginių vienu išoriniu įrenginiu. Priklasomai nuo galingumo, vienu metu gali veikti 2 ar daugiau įrenginių.

Bandant vienu metu naudoti 2 ar daugiau vidinių įrenginių su 1 išoriniu įrenginiu, vieną vésinimui, kitą šildymui, pasirenkamas anksčiau pradedančio veikti vidinio įrenginio veikimo režimas. Kiti vidiniai įrenginiai, kurie pradės veikti vėliau, negali veikti, o veikimo būseną rodo mirksinti lemputę.



Šiuo atveju nustatykite tą patį visų vidinių įrenginių veikimo režimą.

- Gali būti, kad vidinis įrenginys, veikiantis „Auto“ (automatinis) režimu, negali persi Jungti ir pradėti veikti „Cool“/„Heat“ (vésinimas / šildymas) režimu ir pereina į budėjimo režimą.
- Jeigu vidinis įrenginys ima veikti, vykdant išorinio įrenginio atšildymą, gali prieiti keletas minučių (maks. maždaug 15 minučių), kol bus pradėtas pūsti šiltas oras.
- Šildant neveikiantis vidinis įrenginys gali sušilti arba galima girdėti tekant šaltneši, tačiau tai nėra gedimas. Priežastis ta, kad šaltnešis Jame teka visada.

### 3. Naudojimas

#### 3.3. Temperatūros nustatymas

<Vėsinimas, džiovinimas, šildymas ir automatinis>




Ekrano pavyzdys  
(Celsijaus skalės laipsniais,  
0,5 laipsnio žingsniais)


Paspauskite [F2] mygtukai užprogramuotai temperatūrai sumažinti. Norėdami ją padidinti, paspauskite [F3] mygtuką.

- Žr. 6 psl. pateiktą lentelę, kurioje nurodytas skirtingų veikimo režimų nustatomos temperatūros diapazonas.
- Ventiliatoriaus / ventiliatoriaus veikimui užprogramuotos temperatūros diapazono nustatyti negalima.
- Užprogramuota temperatūra bus rodomas Celsijaus skalės laipsniais 0,5 arba 1 laipsnio žingsniais arba laipsniais pagal Farenheitą – tai priklauso nuo vidinio įrenginio modelio ir ekrano režimo nustatymo nuotolinio valdymo pultelyje.

#### 3.4. Ventiliatoriaus greičio nustatymas

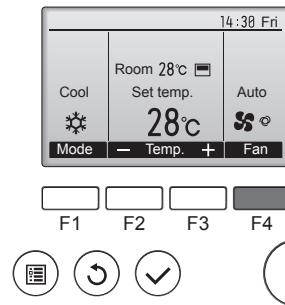

Paspauskite [F4] mygtuką, kad ventiliatoriaus greičiai būtų parodyti šia tvarka.

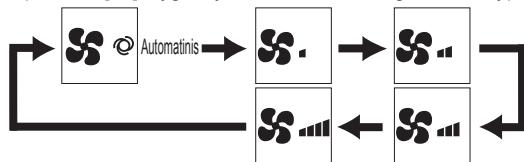

- Galimi ventiliatoriaus greičiai priklauso nuo prijungtų vidinių įrenginių modelių.

**Pastaba.**

- Galimi ventiliatoriaus greičių skaičių lemia prijungto įrenginio tipas. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose įrenginiuose nėra „Auto“ (automatinės) nuostatos.
- Šiais atvejais faktinis įrenginio nustatytas ventiliatoriaus greitis skirsis nuo nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodomo greičio.
  - Kol ekranas rodo „STAND BY“ (budėjimas) arba „DEFROST“ (nutirpdymas).
  - Kai šildymo režimu veikiančio šilumokaičio temperatūra yra žema (pvz., tik pradėjus šildyti).
  - HEAT (šildymo) režimu, kai temperatūra didesnė už temperatūros nustatymą.
  - COOL (vėsinimo) režimu, kai temperatūra mažesnė už temperatūros nustatymą.
  - Kai įrenginys veikia DRY (džiovinimo) režimu.

- Automatinio ventiliatoriaus greičio nustatymas (belaidžiam nuotolinio valdymo pulteliui)

Belaidži nuotolinio valdymo pultelių reikia nustatyti tik tada, kai automatinis ventiliatoriaus greitis nėra numatytoji nuostata. Laidiniame nuotolinio valdymo pultelyje nereikia nustatyti, kai automatinis ventiliatoriaus greitis yra numatytoji nuostata.

- Kokio nors aštraus daikto galu paspauskite SET (nustatyti) mygtuką. Naudokite, kai nuotolinio valdymo pultelio ekranas užges.

[MODEL SELECT] mirks, o modelio numeris šviečia ①.

- Paspauskite AUTO STOP ② (automatinis sustabdymas) mygtuką.

③ mirks, o nuostatos numeris šviečia ④.

(Nuostata Nr. 01: nėra automatinio ventiliatoriaus greičio)


- Paspauskite temp. ⑤ ⑥ mygtukus, kad nustatytmėte nuostatą Nr. 02.

(Nuostata Nr. 02: automatinis ventiliatoriaus greitis)

Jei suklydote, paspauskite ON/OFF ⑦ (jungimo / išjungimo) mygtuką ir vėl pradėkite nuo ⑧ veiksmo.

- Kokio nors aštraus daikto galu paspauskite SET (nustatyti) mygtuką.


[MODEL SELECT] ir modelio numeris šviečia 3 sekundes, tada užgėsta.

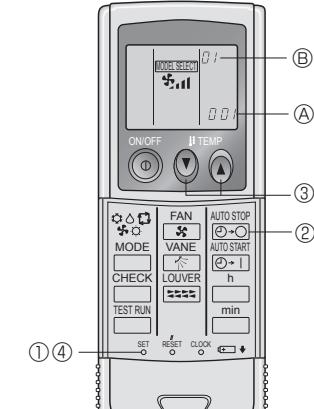


#### 3.5. Oro srauto krypties nustatymas

##### 3.5.1 Naršymas pagrindiniame meniu


<Prieiga prie pagrindinio meniu>




Paspauskite [MENU] mygtuką.  
Bus parodytas pagrindinis meniu.

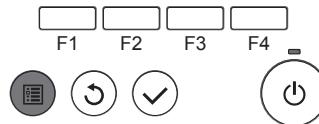

<Elemento pasirinkimas>



Žymeklis →

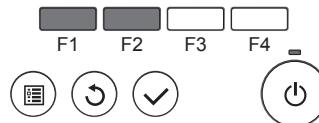


Paspauskite [F1] žymekliui perkelti žemyn.

Paspauskite [F2] žymekliui perkelti aukštyn.




### 3. Naudojimas

#### <Naršymas puslapiuose>

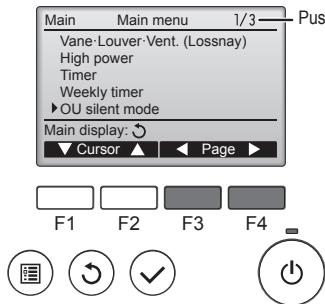

Paspauskite [F3], kad sugrįžtumėte į prieš tai buvusį puslapį.  
Paspauskite [F4], kad pereitumėte į kitą puslapį.


#### <Nustatymų išrašymas>

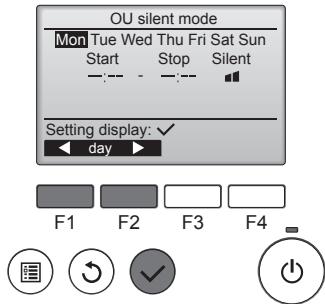

Pasirinkite pageidaujamą elementą ir paspauskite [PASIRINKTI] mygtuką.

Bus parodytas ekranas, kuriame galima nustatyti pasirinktą elementą.


#### <Pagrindinio meniu ekrano išjungimas>

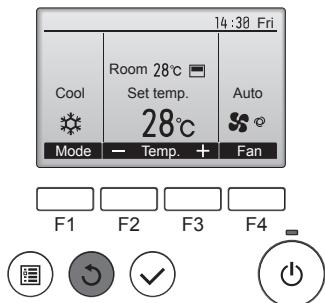

Paspauskite [GR|ŽTI] mygtuką ir išjunkite „Main menu“ (pagrindinis meniu) ir grįžkite į „Main display“ (pagrindinis ekranas).

Jei 10 minučių nebus paliestas joks mygtukas, ekranas automatiškai sugrįžtys pagrindinj rodiui. Prarasite visus neįrašytus nustatymus.



#### <Nepalaikomų funkcijų rodinys>

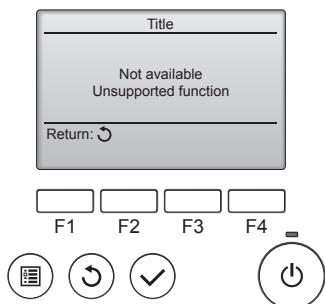



Naudotojui pasirinkus funkciją, kurios nepalaiko atitinkamo vidinio įrenginio modelis, bus parodytas kairėje matomas pranešimas.

#### 3.5.2 Vent.-žaliuzės („Lossnay“)

##### <Prieiga prie meniu>

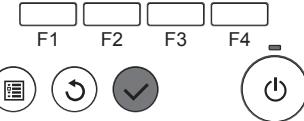

##### <Žaliuzių nustatymas>

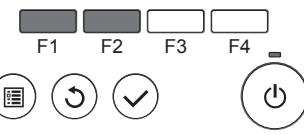


Pasirinkite „Vane-Louver-Vent. („Lossnay“)“ (žaliuzių ventiliacijos grotelių vent. („Lossnay“)) iš „Main menu“ (pagrindinis meniu) (žr. 7 psl.), tada paspauskite [PASIRINKTI] mygtuką.

Paspauskite [F1] arba [F2] ir peržiūrėkite žaliuzių nustatymo parinktis: „Auto“ (automatinis), „Step 1“ (1 pakopa), „Step 2“ (2 pakopa), „Step 3“ (3 pakopa), „Step 4“ (4 pakopa), „Step 5“ (5 pakopa) ir „Swing“ (siūlavimas). Parinkite pageidaujamą nustatymą.



 Auto    Automatinis    1 pakopa    2 pakopa  
 3 pakopa    4 pakopa    5 pakopa  
 Swing    Siūlavimas

Pasirinkite „Swing“ (siūlavimas), kad žaliuzės būtų judinamos aukštyn ir žemyn automatiškai. Nustačius į „Step 1“ (1 pakopa) – „Step 5“ (5 pakopa), žaliuzės bus užfiksuotos pasirinktu kampu.

-  po žaliuzių nuostatos pikograma  
Ši pikromata pasirodys, kai vėsinant arba džiovinant (priklause nuo modelio) žaliuzės nustatytos nuo „Step 2“ (2 pakopa) iki „Step 5“ (5 pakopa) ir ventiliatorius veikia greičiu nuo „Mid 1“ (1 vidutinis) iki „Low“ (mažas).  
Pikromata išsijungs po valandos ir žaliuzių nuostata automatiškai pasikeis.





##### <Vent. nustatymas>

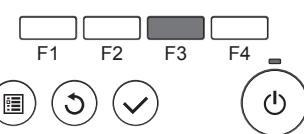

Paspauskite [F3] mygtuką, kad ventiliacijos nustatymų parinktys būtų parodytos šia tvarka: „Off“ (išjungti), „Low“ (neintensyvi) ir „High“ (intensyvi). \* Galima nustatyti tik prijungus „LOSSNAY“ įrenginį.

- Kai kurių modelių vidinių įrenginių ventiliatorius gali būti sujungtas su tam tikru modeliu ventiliavimo įrenginiais.

##### <Grįžimas į pagrindinj meniu>

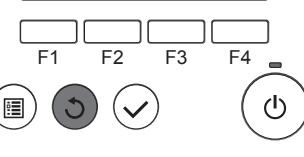

Paspauskite [GR|ŽTI] mygtuką ir sugrįžkite į „Main menu“ (pagrindinis meniu).

### 3. Naudojimas

Pastaba.

- Siūlavimo metu ekrano kryptinė indikacija nesikeičia sinchroniškai su įrenginio kryptinėmis žaliuzėmis.
- Galimos kryptys priklauso nuo prijungto įrenginio tipo.
- Šiais atvejais faktinė oro kryptis skirsis nuo rodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane.
  1. Kai ekrano būsena „STAND BY“ (budėjimas) arba „DEFROST“ (nutirpdymas).
  2. Iš karto, kai buvo i Jungtas šildymo režimas (sistemas laukiant, kol režimas įsiungs).
  3. Šildymo režimu, kai kambario temperatūra didesnė už temperatūros nustatymą.

<[Rankinis] Keičia oro srauto kryptį į kairę / dešinę>

\* Sklendės mygtuko negalima naudoti.

■ Modelis PKA-M-HA(L)

- Sustabdykite įrenginį, laikykite sklendės svirtį ir pakreipkite norima kryptimi.
- Kai įrenginys veikia vésinimo arba džiovinimo režimu, nenustatykite krypties į vidų, nes garai gali susikondensuoti ir imti lašetį.

⚠ Atsargiai.

Naudodami įrenginį tvirtai stovėkite ant kojų, kad nepargriūtumėte.

### 3.6. Ventiliavimas

Informacija dėl „LOSSNAY“ derinio

■ Galimi šie 2 veikimo modeliai.

- Paleisti ventiliatorių kartu su vidiniu įrenginiu.
- Paleisti ventiliatorių atskirai.

Pastaba. (Informacija dėl belaidžio nuotolinio valdymo pultelio)

- Paleisti ventiliatorių atskirai negalima.
- Nuotolinio valdymo pultelyje nėra jokios indikacijos.

### 4. Laikmatis

#### 4.1. Laidiniams nuotolinio valdymo pultui

■ Kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio laikmačio funkcijos skiriasi.

■ Informacijos, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultelį, ieškokite prie kiekvieno nuotolinio valdymo pultelio pridėtame atitinkamame naudojimo vadove.

### 5. Belaidžio nuotolinio valdymo pultelio avarinis naudojimas

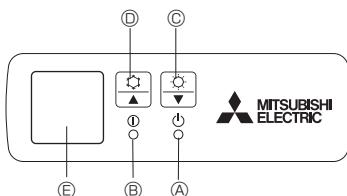


Fig. 5-1

Skirta PKA-M-HA(L)

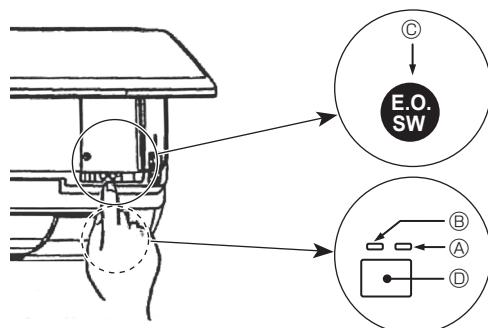


Fig. 5-2

#### Kada nuotolinio valdymo pultelio naudoti negalima

Kai nuotolinio valdymo pultelio baterijos išsikrovusios arba jis sugedės, avariniu atveju galima naudoti avarinius mygtukus.

[Fig. 5-1] ④ DEFROST/STAND BY (nutirpdymas / budėjimas) lemputė

⑤ Veikimo lemputė

⑥ Avarinis jungiklis (šildymas)

⑦ Avarinis jungiklis (vésinimas)

⑧ Imtuvas

Paleidimas

- Norédami naudoti vésinimo režimą, spauskite ④ mygtuką ⑧ ilgiau nei 2 sekundes.
- Norédami naudoti šildymo režimą, spauskite ④ mygtuką ⑦ ilgiau nei 2 sekundes.

Sustabdymas

- Norédami sustabdyti, spauskite ④ mygtuką ⑧ arba ④ mygtuką ⑦ ilgiau nei 2 sekundes.

[Fig. 5-2] ④ DEFROST/STAND BY (nutirpdymas / budėjimas) lemputė (oranžinė)

⑤ Veikimo lemputė (žalia)

⑥ Avarinis jungiklis (vésinimas / šildymas)


⑦ Imtuvas

- Kaskart paspaudus avarinių jungiklų perjungiami tarp veikimo režimų.
- Pažymėkite „COOL/HEAT“ (vésinimo / šildymo) veikimo ekrane. (Paspaudus avarinių jungiklų oranžinė lemputė ④ ekrane šviečia 5 sekundes.)

#### Šildymo siurblis tipas



#### Tik vésinimo tipas



Veikimo ekranas

	ŽALIA	ORANŽINĖ	
SUSTABDYTA	○	○	Oranžinė lemputė šviečia 5 sekundes panaudojus jungiklį, kaip parodyta kairėje, tada vėl grįžta į įprastą ekraną.
VÉSINIMAS	●	○	
ŠILDYMAS	●	●	

○: Nešviečia      ●: Šviečia


Pastaba.

• Toliau pateikiama informacija apie avarinį režimą.

Veikimo režimas	VÉSINIMAS	ŠILDYMAS
Nustatytą temperatūrą	24 °C	24 °C
Ventiliatoriaus greitis	Didelis	Didelis
Oro srauto kryptis	Horizontali	Žemyn 4 (5)


## 6. Priežiūra ir valymas

### ■ Filtro informacija




Atėjus metui valyti filtrus, visapusiško veikimo režimu pagrindiniame ekrane bus parodyta

**Atsiradus šiam ženklui, plaukite, valykite arba keiskite filtrus. Informacijos žr. vidinio įrenginio instrukcijų vadove.**



Kai visapusiško veikimo režimu pagrindiniame ekrane rodoma , sistema valdoma centralizuotai, todėl filtro ženklo nustatyti iš naujo negalima.

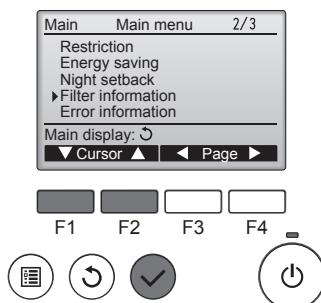


Pagrindiniame meniu pasirinkite „Filter information“ (filtru informacija) (žr. 7 psl.), tada paspauskite [PASIRINKTI] mygtuką.

Prijungus 2 ar daugiau vidinių įrenginių, priklausomai nuo filtro tipo, kiekvieno įrenginio filtro valymo laikas gali skirtis.

Atėjus metui valyti pagrindinio įrenginio filtrą, bus parodyta piktograma . Filto ženkla nustačius iš naujo, bendras visų įrenginių veikimo laikas bus nustatytas iš naujo.

Suplanuota, kad piktograma bus parodyta po tam tikro veikimo laiko, darant prialaidą, kad vidiniai įrenginiai sumontuoti išprasta oro kokybe pasižyminčioje vietoje. Priklausomai nuo oro kokybės, filtrą gali reikėti valyti dažniau.

Bendras laikas, kuriam praėjus reikia valyti filtrą, priklauso nuo modelio.  
• Naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultelį, ši indikacija negalima.

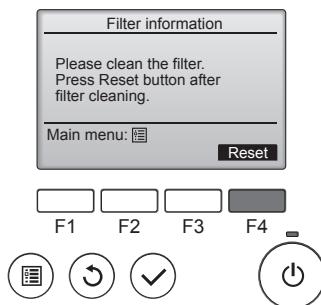

Filtro ženklui nustatyti iš naujo paspauskite [F4] mygtuką. Informacijos, kaip valyti filtrą, žr. vidinio įrenginio instrukcijų vadove.

#### ► Filtru valymas


- Vakuuminiu siurbliu išvalykite filtrus. Jei vakuuminio siurblio neturite, pastuksenkite filtrus į kietą dailką, kad iškristų nešvarumai ir dulkės.
- Jei filtrai itin nešvarūs, išplaukite juos drungnu vandeniu. Būtinai kruopščiai išskalaukite ploviklį ir leiskite filtrams gerai išdžiuti – tik tada dékite juos atgal į įrenginį.

#### ⚠ Atsargiai.


- Nedžiovinkite filtrų tiesioginiuose saulės spinduliuose ar nauodamini ūlumos šaltinių, pvz., elektrinę šildytuvą, kadangi jie gali išsikraipyti.
- Neplaukite filtrų karštame vandenye (virš 50 °C), kadangi jie gali išsikraipyti.
- Pasirūpinkite, kad oro filtrai visada būtų įdėti. Įrenginj ekspluojuojant be filtro gali kilti gedimas.

#### ⚠ Atsargiai.

- Prieš pradėdami valyti, stabdykite įrenginį ir IŠJUNKITE maitinimą.
- Vidiniuose įrenginiuose yra filtrų, skirti įtraukto oro dulkėms šalinti. Filtrus valykite šiuose eskizuose parodytais būdais.

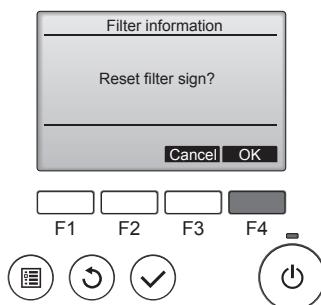

[F4] mygtuku pasirinkite „OK“ (gerai).




Bus parodytas patvirtinimo ekranas.

Naršymas ekranuose  
• Grįžimas į pagrindinį meniu ..... [MENIU] mygtukas  
• Grįžimas į prieš tai buvusį ekraną ..... [GRĮŽTI] mygtukas


## 6. Priežiūra ir valymas

### ■ PKA-M-HA(L)

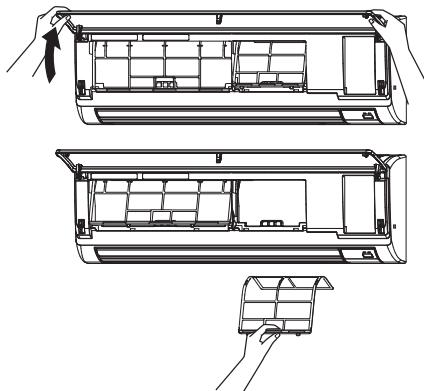

① Už abiejų apatinį kampą patraukite įsiurbimo grotelės ir jas atidarykite, tada iškelkite filtru.

### ■ PCA-M-KA

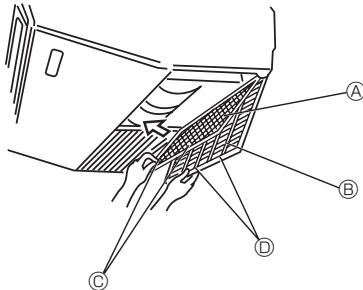

- ① Atidarykite įsiurbimo grotelės.
- ② Suimkite už filtro rankenėlės ir patraukite filtrą aukštyn rodyklės kryptimi. Idėdami išvalytą filtrą įkiškite giliai, kol jis užsifiksuos stabdiklyje.

- Ⓐ Filtras
- Ⓑ Įsiurbimo grotelės
- Ⓒ Rankenėlė
- Ⓓ Stabdiklis

## 7. Gedimų šalinimas

Kilo problemų?	Štai sprendimas. (Įrenginys veikia normaliai.)
Įrenginys gerai nešildo ar nevésina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išvalykite filtrą. (Kai filtras nešvarus arba užsikimšęs, oro srautas tampa ribotas.)</li> <li>■ Patikrinkite temperatūros nustatymą ir pakoreguokite nustatytą temperatūrą.</li> <li>■ Įsitikinkite, kad aplink išorinį įrenginį pakankamai daug vietas. Ar užsikimšusi vidinio įrenginio oro paėmimo ar išmetimo angą?</li> <li>■ Ar nebuvo paliktos atvertos durys arba langas?</li> </ul>
Ijungus šildymą, šiltasoras nepradedamas iškart pūsti iš vidinio įrenginio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šiltasoras néra pučiamas, kol vidinis įrenginys pakankamai neįšilo.</li> </ul>
Šildymo režimu oro kondicionierius nustoja veikti dar nepasiekus nustatyto kambario temperatūros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esant žemai lauko temperatūrai ir dideliui drėgnumui, ant išorinio įrenginio gali susidaryti šerkšnas. Taip nutikus, išorinis įrenginys vykdė atitirpdymą. Normalus veikimas prasidės po maždaug 10 minučių.</li> </ul>
Veikimo metu keičiasi oro srauto kryptis arba nepavyksta nustatyti oro srauto krypties.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vésinimo režimui veikiant 1 valandą, žaliuzés automatiškai pereina į horizontalią padėtį (žemyn), kai pasirinkta horizontali (žemyn) oro srauto kryptis. Taip ant žaliuzių nesusikaupia ir nuo jų nelaša vanduo.</li> <li>■ Šildymo režimu žaliuzés automatiškai pajuda į horizontalaus oro srauto kryptį, kai oro srauto temperatūra žema arba veikiant atitirpdymo režimui.</li> </ul>
Pasikeitus oro srauto krypciai, žaliuzés visada juda į viršų ir žemyn už nustatytos padėties, kol galiausiai sustoja tam tikroje padėtyje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kai keičiama oro srauto kryptis, nustatė bazinę padėtį, žaliuzés juda į nustatytą padėtį.</li> </ul>
Girdisi tekančio vandens garsas arba kartkartėmis šnypštumas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tuos garsus galima girdėti šaltnešiu tekant oro kondicionieruje arba keičiantis šaltnešio srautui.</li> </ul>
Girdisi trūkinėjimo garsas arba girgždesys.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tie garsai gali girdėtis dalims trinantį į viena kitą – tai lemia plėtimasis ir traukimasis dėl temperatūros pokyčių.</li> </ul>
Kambarje nemalonus kvapas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vidinis įrenginys ištraukia orą, kuriamo yra duju, kurias skleidžia sie nos, kilimai ir baldai, taip pat drabužių kvapo, tada ši orą išpučia atgal į kambarį.</li> </ul>
Iš vidinio įrenginio sklinda baltos spalvos migla ar garai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jei vidaus temperatūra ir drėgnis yra dideli, tai galima pastebėti ijun gus įrenginį.</li> <li>■ Atitirpdymo režimu vesus oro srautas gali būti pučiamas žemyn ir būti panašus į miglą.</li> </ul>
Iš vidinio įrenginio sklinda vanduo ar garai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vésinimo režimu gali susidaryti vandens, kuris ima lašeti iš vésinimo vamzdelių ir jungčių.</li> <li>■ Šildymo režimu gali susidaryti vandens, kuris ima lašeti iš šilumokaičio.</li> <li>■ Atitirpdymo režimu ant šilumokaičio susikaupęs vanduo ima garuoti, todėl gali pasklisti vandens garai.</li> </ul>
„“ rodoma nuotolinio valdymo pultelio ekrane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Centralizuoto valdymo metu nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodoma „“, nepavyksta įjungti arba išjungti oro kondicionieriaus veikimo nuotolinio valdymo pulteliu.</li> </ul>

## 7. Gedimų šalinimas

Kilo problemų?	Štai sprendimas. (Įrenginys veikia normaliai.)												
Kai oro kondicionieriu paleidžiama netrukus po to, kai jį išjungėte, jis neveikia net ir nuspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Palaukite maždaug 3 minutes. (Veikimas sustabdytas oro kondicionieriu apsaugoti.)</li> </ul>												
Oro kondicionierius veikia nenuspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ar nustatytas išjungimo laikmatis? Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką veikimui stabdyti.</li> <li>■ Ar oro kondicionierius prijungtas prie centrinio nuotolinio valdymo pultelio? Pasitarkite su oro kondicionieriu valdančiais susijusiais asmenimis.</li> <li>■ Ar nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodoma „“? Pasitarkite su oro kondicionieriu valdančiais susijusiais asmenimis.</li> <li>■ Ar buvo nustatyta automatinio atkūrimo funkcija, nutrūkus maitinimui? Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką veikimui stabdyti.</li> </ul>												
Oro kondicionierius sustabdomas nenuspaudus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ar nustatytas išjungimo laikmatis? Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką veikimui paleisti iš naujo.</li> <li>■ Ar oro kondicionierius prijungtas prie centrinio nuotolinio valdymo pultelio? Pasitarkite su oro kondicionieriu valdančiais susijusiais asmenimis.</li> <li>■ Ar nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodoma „“? Pasitarkite su oro kondicionieriu valdančiais susijusiais asmenimis.</li> </ul>												
Nepavyksta nustatyti nuotolinio valdymo pultelio laikmačio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ar teisingi laikmačio nustatymai? Jeि laikmati nustatyti galima, nuotolinio valdymo pultelio ekrane parodoma  arba .</li> </ul>												
„PLEASE WAIT“ (palaukite) rodoma nuotolinio valdymo pultelio ekrane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vykdomi pradiniai nustatymai. Palaukite maždaug 3 minutes.</li> </ul>												
Nuotolinio valdymo pultelio ekrane parodomas klaidos kodas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oro kondicionieriu apsaugoti suveikė apsauginiai įtaisai.</li> <li>■ Neméginkite patys remontuoti šios įrangos. Nedelsdami išjunkite maitinimo jungiklį ir kreipkités į prekybos atstovą. Būtinai prekybos atstovui nurodykite modelio pavadinimą ir informaciją, kuri buvo parodyta nuotolinio valdymo pultelio ekrane.</li> </ul>												
Girdisi išleidžiamo vandens ar besisukančio variklio skleidžiamas garsas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nustojus vésinti, drenažinis siurblys ima veikti, tada išsijungia. Palaukite maždaug 3 minutes.</li> </ul>												
Triukšmas garsesnis nei nurodyta specifikacijoje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veikimo viduje garso lygijui poveikį daro tam tikro kambario akustika, kaip nurodyta šioje lentelėje, todėl triukšmas gali būti didesnis už specifikaciją, išmatuotą beaidėje patalpoje.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="833 1010 1500 1224"> <thead> <tr> <th></th> <th>Itin garsą sugeriančios patalpos</th> <th>Iprastinės patalpos</th> <th>Mažai garsą sugeriančios patalpos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vietų pavyzdžiai</td> <td>Transliacijų studija, muzikos klasė ir pan.</td> <td>Registratūra, viešbučio laukiamasis ir pan.</td> <td>Biuras, viešbučio kambarys</td> </tr> <tr> <td>Triukšmo lygis</td> <td>3–7 dB</td> <td>6–10 dB</td> <td>9–13 dB</td> </tr> </tbody> </table>		Itin garsą sugeriančios patalpos	Iprastinės patalpos	Mažai garsą sugeriančios patalpos	Vietų pavyzdžiai	Transliacijų studija, muzikos klasė ir pan.	Registratūra, viešbučio laukiamasis ir pan.	Biuras, viešbučio kambarys	Triukšmo lygis	3–7 dB	6–10 dB	9–13 dB
	Itin garsą sugeriančios patalpos	Iprastinės patalpos	Mažai garsą sugeriančios patalpos										
Vietų pavyzdžiai	Transliacijų studija, muzikos klasė ir pan.	Registratūra, viešbučio laukiamasis ir pan.	Biuras, viešbučio kambarys										
Triukšmo lygis	3–7 dB	6–10 dB	9–13 dB										
Nuotolinio valdymo pultelio ekrane nerodoma nieko, ekranas neryškus arba signalų negauna vidinis įrenginys, jei arti néra nuotolinio valdymo pultelio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maža baterijų įkrova. Pakeiskite baterijas ir paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką.</li> <li>■ Jei pakeitus baterijas niekas nepasikeičia, išsitikinkite, kad baterijos jdėtos tinkama kryptimi (+, -).</li> </ul>												
Mirksi šalia vidinio įrenginio belaidžio nuotolinio valdymo pultelio imtuvo esanti veikimo lemputė.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oro kondicionieriu apsaugoti suveikė savidiagnostikos funkcija.</li> <li>■ Neméginkite patys remontuoti šios įrangos. Nedelsdami išjunkite maitinimo jungiklį ir kreipkités į prekybos atstovą. Būtinai prekybos atstovui nurodykite modelio pavadinimą.</li> </ul>												

## 8. Specifikacijos

<Vėsinimas / šildymas>

Modelis	PKA-M35HA(L)	PKA-M50HA(L)
Maitinimas (jampa <V> / dažnis<Hz>)	~/N 230/50	
Vardinė jėjimo galia (tik patalpose) <kW>	0,04 / 0,03	0,04 / 0,03
Vardinė srovė (tik patalpose) <A>	0,40 / 0,30	0,40 / 0,30
Šildytuvas <kW>	-	-
Matmenys (aukštis)	<mm>	295
Matmenys (ilgis)	<mm>	898
Matmenys (plotis)	<mm>	249
Ventiliatoriaus oro srauto stiprumas (silpnas–vidutinis–stiprus)	<m³/min>	9–10,5–12
Triukšmo lygis (mažas–vidutinis–didelis)	<dB>	36–40–43
Grynasis svoris	<kg>	13

Modelis	PCA-M35KA	PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA	PCA-M100KA	PCA-M125KA	PCA-M140KA	
Maitinimas (jampa <V> / dažnis<Hz>)	~/N 230/50							
Vardinė jėjimo galia (tik patalpose) <kW>	0,04 / 0,04	0,05 / 0,05	0,06 / 0,06	0,06 / 0,06	0,09 / 0,09	0,11 / 0,11	0,14 / 0,14	
Vardinė srovė (tik patalpose) <A>	0,29 / 0,27	0,37 / 0,37	0,39 / 0,39	0,42 / 0,42	0,65 / 0,65	0,76 / 0,76	0,90 / 0,90	
Šildytuvas <kW>	-	-	-	-	-	-	-	
Matmenys (aukštis)	<mm>			230				
Matmenys (ilgis)	<mm>	960		1280		1600		
Matmenys (plotis)	<mm>			680				
Ventiliatoriaus oro srauto stiprumas (silpnas–2 vidutinis–1 vidutinis–stiprus)	<m³/min>	10–11–12–14	10–11–13–15	15–16–17–19	16–17–18–20	22–24–26–28	23–25–27–29	24–26–29–32
Triukšmo lygis (mažas–2 vidutinis–1 vidutinis–didelis)	<dB>	31–33–36–39	32–34–37–40	33–35–37–40	35–37–39–41	37–39–41–43	39–41–43–45	41–43–45–48
Grynasis svoris	<kg>	25	26	32	37	38	40	

Modelis	PKA-M35HA(L)	PKA-M50HA(L)	
Vėsinimo pajėgu- mas	juntamojo P <sub>rated,c</sub> <kW>	2,83	3,60
	slaptojo P <sub>rated,c</sub> <kW>	0,67	1,40
Šildymo pajėgumas	P <sub>rated,h</sub> <kW>	4,00	5,70
Bendra elektrinė vartojamoji galia	P <sub>elec</sub> <kW>	0,040	
Garso galios lygis (kiekvieno spartos nuostačio, jei taikoma)	L <sub>WA</sub> <dB>	53-57-60	

(EU)2016/2281

Modelis	PCA-M35KA	PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA	PCA-M100KA	PCA-M125KA	PCA-M140KA	
Vėsinimo pajėgu- mas	juntamojo P <sub>rated,c</sub> <kW>	3,08	3,95	4,86	5,39	7,70	9,00	9,64
	slaptojo P <sub>rated,c</sub> <kW>	0,42	1,05	1,14	1,71	2,30	3,50	3,76
Šildymo pajėgumas	P <sub>rated,h</sub> <kW>	4,00	5,70	6,90	8,10	11,20	14,00	16,00
Bendra elektrinė vartojamoji galia	P <sub>elec</sub> <kW>	0,040	0,050	0,060	0,090	0,110	0,140	
Garso galios lygis (kiekvieno spartos nuostačio, jei taikoma)	L <sub>WA</sub> <dB>	52-54-57-60	53-55-57-60	56-58-60-62	57-59-61-63	59-61-63-65	61-63-65-68	

(EU)2016/2281

EC DECLARATION OF CONFORMITY  
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EG-CONFORMITEITSVERKLARING  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE  
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
EU-OVERENSTEMMELSESERKLÄRING  
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSTÄMMELSE  
EC UYGUNLUK BEYANI  
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС  
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС  
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  
CE-ERKLÄRING OM SAMVAR  
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODE  
VYHLÁSENIE O ZHODE ES  
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT  
IZJAVA O SKLADNOSTI ES

DECLARATIE DE CONFORMITEIT CE  
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON  
EK ATBILSTĀBAS DEKLARĀCIJA  
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA  
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI  
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

**MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.**  
**NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM**

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:  
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:  
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :  
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:  
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:  
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:  
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντίτιτες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριά βιομηχανικά περιβάλλοντα:  
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:  
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:  
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmevärmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriell miljö:  
ev. ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:  
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:  
цим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за це, що кондиціонери та теплові насоси, описані нижче й призначенні для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:  
декларира на своя собствена отговорност, че климатизите и термопомпите, описаны по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлености условия:  
nirnjeznyim oświadczenie na swoją wyjątkową odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym:  
erklærer et fullständig ansvar för undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:  
vakuuttaa täten yksinomaissella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennukset ja kaupalliseen käytölle tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:  
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatické jednotky a tepelná čerpadla použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:  
izjavlja pod izključno lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalki, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercijskih in lahkoindustrijskih okoljih:  
declără, prin prezentă, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în mediu rezidențial, comercial și din industria ușoară:  
kinnitab kāsesolevaga oma ainuvastutuse sel, et alipood toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergtööstuskeskuskondade:  
ar što, vienpersonski uzņemoties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūknī ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglā rūpniecības telpās.  
šiuo vien tik savo atskakomybe pareišķia, kad toliau apibūdinti oro kondicjonieriai ir šilumos siurblių skirti naudoti gyvenamosiems, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:  
ovim izjavljuje pod isključivom odgovornošću da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:  
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:

**MITSUBISHI ELECTRIC, PKA-M35HA\*, PKA-M50HA\***  
**PKA-M35HAL\*, PKA-M50HAL\***  
**PCA-M35KA\*, PCA-M50KA\*, PCA-M60KA\*, PCA-M71KA\*, PCA-M100KA\*, PCA-M125KA\*, PCA-M140KA\***

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.

Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.

Opmerring: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.

Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμούς βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemerk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.

Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.

Not: Seri numerasi ürünün isim plakasında yer alır.

Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Примітка. Серійний номер вказано на паспортній табличці виробу.

Задележка: Серийният му номер е на табелката на продукта.

Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.

Merk: Seriennummeret befinner seg på navneplaten til produktet.

Huomautus: Sarjanumero on merkity laitteen arvokilpeen.

Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.

Poznámka: Výrobne číslo sa nachádza na typom ťitku výrobku.

Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.

Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.

Notă: Numărul de serie este specific pe placuta indicatoare a produsului.

Márkus. Serienumber asub toote andmesildil.

Piezime. Sērijas numurs ir norādīts uz lērīces datu plāksnītes.

Pastaba. Serijos numeris nurodytas gaminio vardinį duomenų lentelėje.

Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.

Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.

Directives  
Richtlinien  
Directives  
Richtlijnen  
Directivas  
Directrices  
Direktive  
Οδηγίες

Directivas  
Direktiver  
Direktiv  
Direktifler  
Директивы  
Direktivi  
Директиви

Dyrektwy  
Direktiver  
Direktiivit  
Direktifler  
Směrnice  
Smernice  
Irányelvez  
DIREKTYV  
Direktive

Directive  
Direktiivid  
Direktīvas  
Direktivos  
Direktive  
Direktive

2014/35/EU: Low Voltage

2006/42/EC: Machinery

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility

2011/65/EU: RoHS Directive

2009/125/EC: Energy-related Products and Regulation (EU) No 206/2012\*

\*Only 35/50/60/71

Issued:  
JAPAN

1 February, 2017

Takuo AKIYAMA  
Manager Quality Assurance Department

## <ENGLISH>

English is original. The other languages versions are translation of the original.

### ▲ CAUTION

- Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
- Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in burns or frostbite.
- Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
- Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
- Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
- Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), and ISO 13523(T1).

## <DEUTSCH>

Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

### ▲ VORSICHT

- Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß der Bestimmung EN378-1.
- Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrführung kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
- Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
- Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche oder Vibration zu vermeiden.
- Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), und ISO 13523(T1) ausgeführt.

## <FRANÇAIS>

L'anglais est l'original. Les versions fournies dans d'autres langues sont des traductions de l'original.

### ▲ PRECAUTION

- Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.
- Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d'isolant. Un contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
- Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
- Le fait d'ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
- Installez l'unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
- Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

## <NEDERLANDS>

Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

### ▲ VOORZICHTIG

- Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeenstemming met EN378-1.
- Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan leiden tot brandwonden of bevriezing.
- Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
- Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
- Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
- Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), en ISO 13523(T1).

## <ESPAÑOL>

El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.

### ▲ CUIDADO

- Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.
- Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería puede ocasionar quemaduras o congelación.
- Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
- La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
- Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones excesivos debidos a su funcionamiento.
- La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) y ISO 13523(T1).

## <ITALIANO>

Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell'originale.

### ▲ ATTENZIONE

- Perde di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere una ventilazione adeguata in conformità alla norma EN378-1.
- Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.
- Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
- L'ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
- Installare l'unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi durante il funzionamento.
- La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

## <ΕΛΛΗΝΙΚΑ>

Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό σύμφωνα με το EN378-1.
- Βεβαιωθείτε ότι τιλέστε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκυμάτων ή κρυοπαγήματα.
- Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατάθλιψη κατάστασή τους.
- Η κατάπτosis μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
- Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) και ISO 13523(T1).

## <PORTUGUÊS>

O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

### ▲ CUIDADO

- As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a EN378-1.
- Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
- Para evitar uma ingestão accidental, nunca coloque pilhas na boca.
- A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
- Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante o seu funcionamento.
- A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e ISO 13523(T1).

## <DANSK>

Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

### ▲ FORSIGTIG

- Kølemeddækning kan forårsage kvældning. Sørg for ventilation i henhold til EN378-1.
- Der skal altid vikles isolering omkring rørene. Direkte kontakt med blottagte rør kan medføre forbænding eller forfrysning.
- Put aldri batterier i munden uanset årsag, du kan komme til at sluge dem.
- Hvis batterier sluges, kan det medføre kvældning og/eller forgiftning.
- Monter enheden på en fast struktur, så kraftig lyd og vibration undgås.
- Støjmåling udføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

## <SVENSKA>

Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalen.

### ▲ FÖRSIKTIGHET

- Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
- Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador eller köldskador.
- Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av missstag.
- Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
- Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
- Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 13523(T1).

## <TÜRKÇE>

Aslı İngilizce'dir. Diğer dillerdeki sürümler aslinin çevirisidir.

### ▲ DİKKAT

- Soğutucu sıvıntısı boğulma tehlikesi yol açabilir. EN378-1'e göre havalandırma sağlayın.
- Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çiplak boruya doğrudan temas etmek yanmaya ve soğuk isırmamasına neden olabilir.
- Yanlışlıkla yutmamak için pilleri hiçbir nedenle asla ağızınıza sokmayın.
- Pil yumruk boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
- Aşırı çalışma sesinin veya titreşimin oluşması için üniteyi sert bir yapı üzerine kurun.
- Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre yapılır.

## <РУССКИЙ>

Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются переводом оригинала.

### ▲ ОСТОРОЖНО

- Утечка хладагента может стать причиной удушья. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
- Обязательно оберните трубы изолационной обмоткой. Непосредственный контакт с неизолированным трубопроводом может привести к ожогам или обморожению.
- Запрещается кластить элементы питания в рот по каким бы то ни было причинам во избежание случайного проглатывания.
- Попадание элемента питания в пищеварительную систему может стать причиной удушья и/или отравления.
- Установливайте устройство на жесткую структуру во избежание чрезмерного шума или чрезмерной вибрации во время работы.
- Измерение шума выполняется в соответствии с JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и ISO 13523(T1).

## <УКРАЇНСЬКА>

Переклад оригіналу. Текст іншими мовами є перекладом оригіналу.

### ▲ ОБЕРЕЖНО

- Виток хладоагенту може привести до удушення. Необхідно забезпечити вентиляцію відповідно до стандарту EN 378-1.
- Труби необхідно обмотати ізоляційним матеріалом. Прямий контакт із непокритою трубою може привести до опіку або обмороження.
- Забороняється класти елементи живлення в рот по будь-яких причин, оскільки є ризик випадково їх проковтнути.
- Попадання елемента живлення в травну систему може стати причиною задухи та/або отруєння.
- Встановлюйте блок на міцній конструкції, щоб уникнути надмірного рівня звуку роботи або вібрації.
- Вимірювання рівня шуму проводилося згідно з JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), і ISO 13523(T1).

## <БЪЛГАРСКИ>

Оригиналът е текстът на английски език. Версии на други езици са преводи на оригиналата.

### ▲ ВНИМАНИЕ

- Изтичането на хладилен агент може да причини задушаване. Осигурете вентиляция съобразно с EN378-1.
- Не забравяйте да увиете изолация около тръбите. Директният контакт с оголени тръби може да причини изгаряне или замръзване.
- При никакви обстоятелства не поставяйте батерийте в устата си, за да не ги погълнете по невнимание.
- Това може да доведе до задушаване и/или натравяне.
- Монтирайте тялото върху твърда конструкция, за да предотвратите прекомерен шум или вибрации по време на работа.
- Измерването на шума е извършено съгласно JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и ISO 13523(T1).

## <POLSKI>

Językiem oryginału jest język angielski. Inne wersje językowe stanowią tłumaczenie oryginalu.

### ▲ UWAGA

- Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Należy zapewnić wentylację zgodnie z normą EN378-1.
- Należy pamiętać, aby owinąć izolację wokół przewodów rurowych. Bezpośredni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi może doprowadzić do poparzeń lub odmrożeń.
- Nie wolno wkładać baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć przypadkowego polknienia.
- Połknięcie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
- Zainstalować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmernemu hałasowi i vibracjom.
- Pomiędzy hałasem należy przeprowadzać zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 13523(T1).

## <NORSK>

Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

### ▲ FORSIKTIG

- Kjølemiddelletakse kan forårsake kvelning. Sørg for ventilering i samsvar med EN378-1.
- Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt med ukledte rør kan forårsake brannskader eller forbrysninger.
- Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for at du sveger batteriet ved et uhell.
- Hvis du sveger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller forgiftning.
- Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre uøndelig mye driftsstøy eller vibrering.
- Støymålinger er utført i samsvar med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

## <SUOMI>

Englanti on alkuperäinen. Muut kieliversiot ovat alkuperäiskappaleen käännyksiä.

### ▲ HUOMIO

- Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa tukehtumisen. Ilmanvaihdon on oltava EN378-1-standardin mukainen.
- Kääri putken ympärille eristysmateriaalia. Paljaan putken koskettamisesta voi seurata palotai paleutumavammoja.
- Älä koskaan laita paristoja suuhun, jotta et vahingossa nielaisisi niitä.
- Paristojen nielemiin voi aiheuttaa tukehtumisen ja/tai myrkytyksen.
- Asenna yksikkö tukkeviin rakenteisiin, jotta sen käytöstä ei syntyisi ylimääräistä ääntä tai tärinää.
- Melumittaus on suoritettu standardien JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ja ISO 13523(T1) mukaisesti.

## <ČEŠTINA>

Originál je v angličtině. Ostatní jazykové verze jsou překladem originálu.

### ▲ POZOR

- Únik chladicího média může způsobit udusení. Zajistěte větrání v souladu s normou EN 378-1.
- Okolo potrubí vždy omotejte izolaci. Přímý kontakt s obnaženým potrubím může způsobit popáleniny nebo omrzliny.
- Nikdy nevkládejte baterie do úst, aby nedošlo k jejich polknutí.
- Polknutí baterie může způsobit zadušení a/nebo otravu.
- Jednotku nainstalujte na pevnou konstrukci, aby nedocházelo ke vzniku nadmerného provozního hluku a vibrací.
- Měření hluku se provádí v souladu se standardy JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO 13523(T1).

## <SLOVENČINA>

Preklad anglického originálu. Všetky jazykové verzie sú preložené z angličtiny.

### ▲ UPOZORNENIE

- Únik chladiva môže spôsobiť udusenie. Zabezpečte vetranie podľa normy EN 378-1.
- Nezabudnite potrubie obaliť izolačiou. Priamy kontakt s nezabaleným potrubím môže spôsobiť popáleniny alebo omrzliny.
- Batérie sú nikdy z akéhokoľvek dôvodu nekladte do úst, aby nedošlo k ich náhodnému požití.
- Poziťie batérií môže vyvolať dusenie a/alebo otravu.
- Nainštalujte jednotku na pevnú konštrukčnú pravok, aby ste obmedzili nadmerný prevádzkový hluk a vibrácie.
- Meranie hladiny hluku sa vykonáva v súlade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), a ISO 13523(T1).

## <MAGYAR>

Az angol változat az eredeti. A többi nyelvi változat az eredeti fordítása.

### ▲ VIGYÁZAT

- A hűtőközeg szivárgása fulladást okozhat. Gondoskodjon az EN378-1 szabvány előírásai szerint szellőzésről.
- Feltétlenül szigetelje körbe a csöveget. A csupasz cső megérintése égesi vagy fagyási sérülést okozhat!
- Nem vegyen a szájába elemet semmilyen célból, mert véletlenül lenyelheti!
- A lenyelő elem fulladást és/vagy méregzést okozhat.
- A készülék merev szerkezetre szerele fel, hogy megakadályozza a túlzott üzemi zajt és vibrációt.
- A zaj mérése a JIS C9612, a JIS B8616, az ISO 5151 (T1) és az ISO 13523 (T1) szabványok előírásai szerint történik.

## <SLOVENŠČINA>

Izvirnik je v angleščini. Druge jezikovne različice so prevodi izvirnika.

### ▲ POZOR

- Puščanje hladiva lahko povzroči zadušitev. Zagotovite prezačevanje po standardu EN378-1.
- Cevi ovijte z izolacijo. Neopredni stik z golimi cevmi lahko povzroči opeklino ali ozebljeno.
- Nikoli in iz nobenega razloga ne vstavljamte baterije v usta, da jih po nesreči ne pogoltnete.
- Če baterije pogoltnete, se lahko zadušite in/ali zastrupite.
- Enoto namestite na togo konstrukcijo, da preprečite pretiran zvok ali tresljaje med delovanjem.
- Meritve hrupa so bile izvedene skladno z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).

## <ROMÂNĂ>

Textul original este în limba engleză. Versiunile pentru celelalte limbi sunt traduceri ale originalului.

### ▲ ATENȚIE

- Surgerea de agent frigorific poate cauza asfixierea. Asigurați o ventilație corespunzătoare, conform standardului EN378-1.
- Asigurați-vă că însăsurati materialul izolator în jurul conductelor. Contactul direct cu conductele neizolate se poate solda cu arsuri sau degerături.
- Nu introduceți niciodată și pentru niciun motiv baterile în gură, pentru a evita ingerarea accidentală a acestora.
- Ingerarea baterilor poate cauza sufocarea și/sau intoxicația.
- Instalați unitatea pe o structură rigidă pentru a preveni producerea unui nivel excesiv de sunet sau vibratii.
- Măsurarea zgromotului este efectuată în conformitate cu standardele JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) și ISO 13523(T1).

## <ESTONIAN>

Originaaljuhind on ingliskeelne. Muudes keeltes versioonid on originaali tõlked.

### ▲ ETTEVAATUST!

- Külmaine leke võib põhjustada lämbumist. Tuulutamine standardi EN378-1 kohaselt.
- Mähkige torude ümber kindlasti isolatsiooni. Vahetu kontakt paljaste torudega võib põhjustada põletusi või külmakahjustusi.
- Hoiduge patareide tahtmatust allaneelamisest, ärge kunagi pange ühegi põhjusele patareisid suhu.
- Patareid allaneelamine võib põhjustada lämbumist ja/või mürgitust.
- Paigaldage seade jäigale struktuurile, et vältida ülemäärast tööheli ja vibreerimist.
- Müratase on mõõdetud standardite JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ja ISO 13523(T1) järgi.

## <LATVIISKI>

Oriģināls ir angļu valodā. Versijas citās valodās ir oriģināla tulkojums.

### ▲ UZMANĪBU

- Aukstumaigenta nooplūdes gadījumā pastāv nosmakšanas risks. Ir jānodrošina standartam EN378-1 atbilstoša ventiliācija.
- Aptiniet caurules ar izolējošu materiālu. Pieskaroties neaptītām caurulēm, var gūt apdegumus vai apsaldejumus.
- Aizliegs levītot baterijas mutē; pastāv norīšanas risks.
- Bateriju norīšana var izraisīt aizrišanos un/vai saindēšanos.
- Uzstādīt iekārtu uz izturīgas struktūras, lai izvairītos no pārlieku liela darbības trokšņa vai vibrācijas.
- Trokšņa mērījumi tiek veikti atbilstoši standartu JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) un ISO 13523(T1) nosacījumiem.

## <LIETUVIŠKAI>

Originalas yra anglų k. Versijos kitomis kalbomis yra originalo vertimas.

### ▲ ATSARGIAI

- Dél šaltnešio nuotėkio galima uždusti. Išvēdininkite patalpas pagal EN378-1.
- Būtinai vamzdzelius apvyniokite izoliacija. Prisilietus prie pliķu vamzdzelui galima nusideginti arba nušalti.
- Siekdam išvengti atsitiktinio prarjimo, niekada nedėkite baterijų į burną.
- Prarjus bateriją galima užspringti į / arba apsinuoduti.
- Irenginį sumontuokite ant tvirtos struktūros, kad nesigirdėtų pernelyg didelio veikimo triukšmo ar vibracijos.
- Triukšmo matavimas atliktas pagal JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ir ISO 13523(T1).

## <HRVATSKI>

Tekst je izvorno napisan na engleskom jeziku. Tekst na ostalim jezicima predstavlja prijevod izvorno napisanog teksta.

### ▲ OPREZ

- Curenje rashladnog sredstva može uzrokovati gušenje. Osigurajte ventilaciju u skladu s normom HR EN378-1.
- Obvezno stavite izolaciju oko položenih cijevi. Izravni doticaj s golim cijevima može dovesti do opeklini ili smržavanja.
- Nikada ne stavljajte baterije u usta ni zbog kojeg razloga kako biste izbjegli slučajno gutanje.
- Gutanje baterija može prouzročiti gušenje i/ili trovanje.
- Postavite jedinicu na čvrstu površinu kako biste izbjegli prebučan zvuk tijekom rada ili pojавu vibracija.
- Mjerenje zvuka obavljeno je u skladu sa normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 13523(T1).

## <SRPSKI>

Prevod originala. Verzije na drugim jezicima su prevodi originala.

### ▲ OPREZ

- Curenje rashladne tečnosti može da dovede do gušenja. Obezbedite ventilaciju u skladu sa EN378-1.
- Obavezno obmotajte izolaciju oko cevi. Direktan kontakt sa golim cevi može izazvati opeko-tine ili promrzline.
- Nikada nemojte stavljati baterije u usta iz bilo kog razloga, kako bi se sprečilo slučajno gutanje.
- Gutanje baterija može da izazove gušenje i/ili trovanje.
- Ugradite jedinicu na čvrstu strukturu kako biste sprečili previše jak zvuk rada ili vibracije.
- Merjenje jačine zvuka je obavljeno u skladu sa standardima JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 13523(T1).

This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

**Importer:**

Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch  
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch  
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch  
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch  
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch  
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch  
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch  
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch  
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch  
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch  
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch  
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.  
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

Please be sure to put the contact address/telephone number on  
this manual before handing it to the customer.



**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3. MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN